

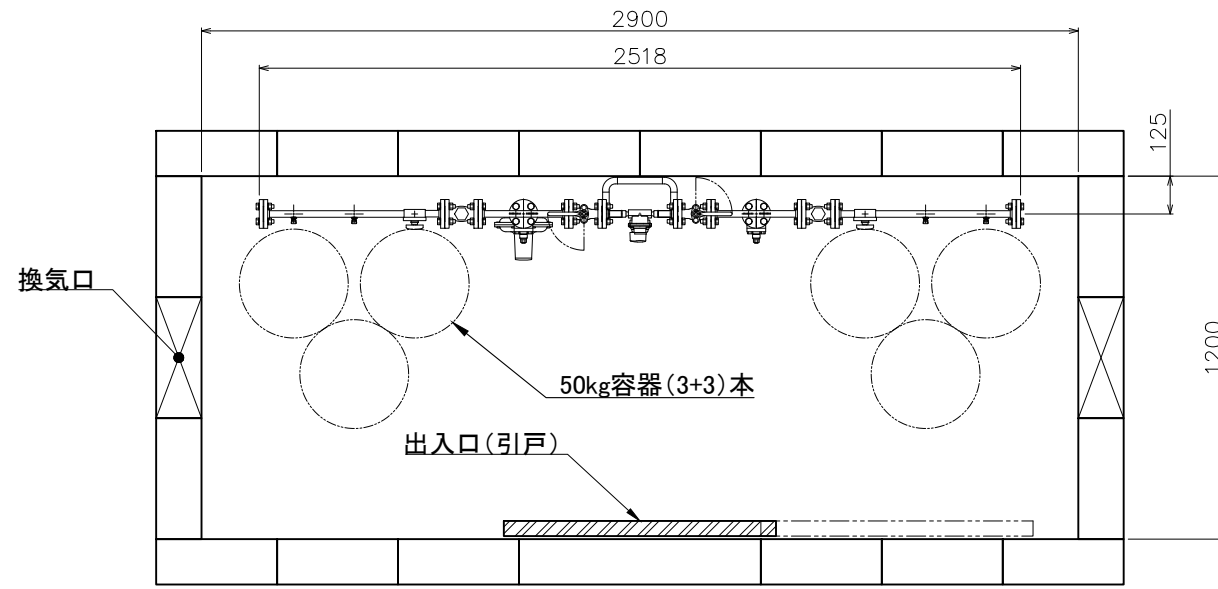
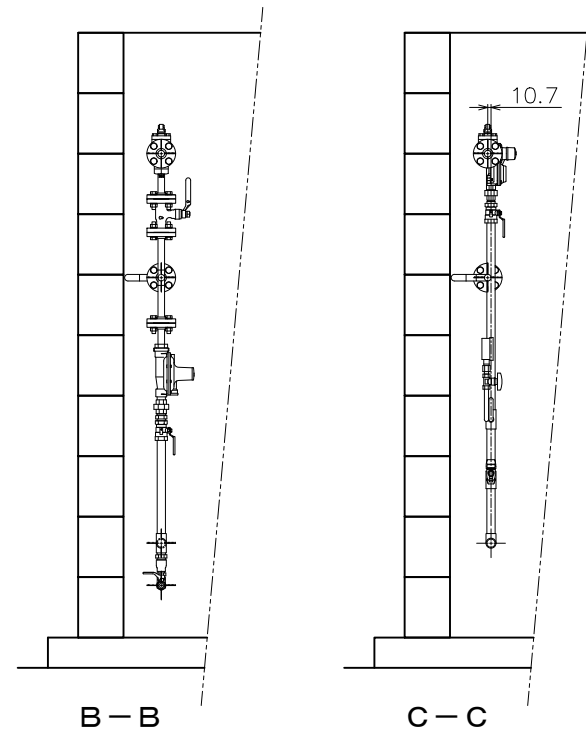



※ 高圧パイプ形状

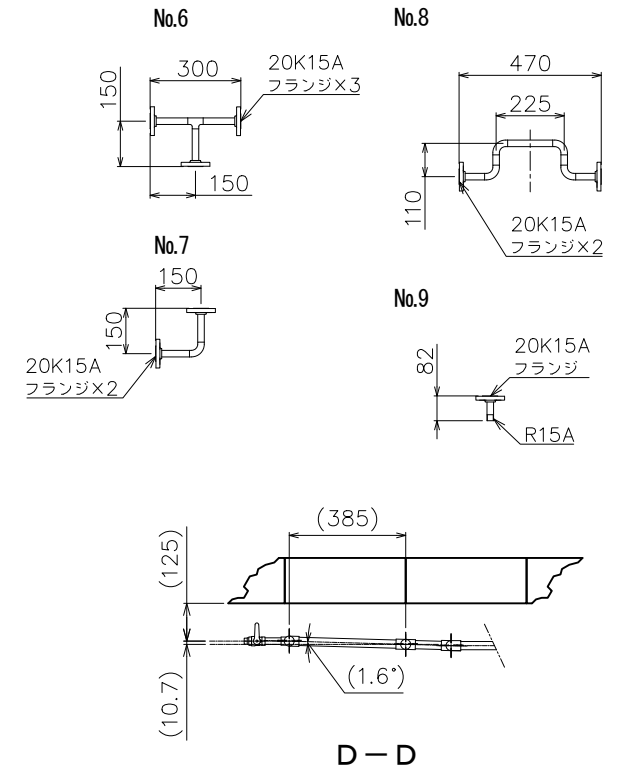

平面図

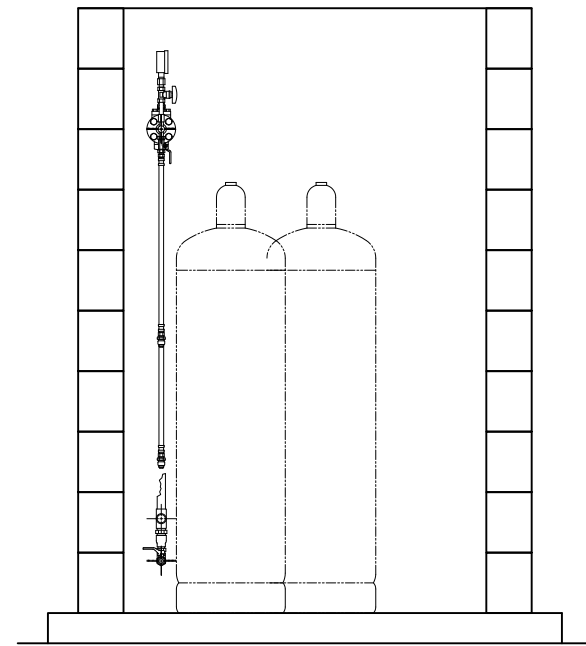

A-A (左側面図)

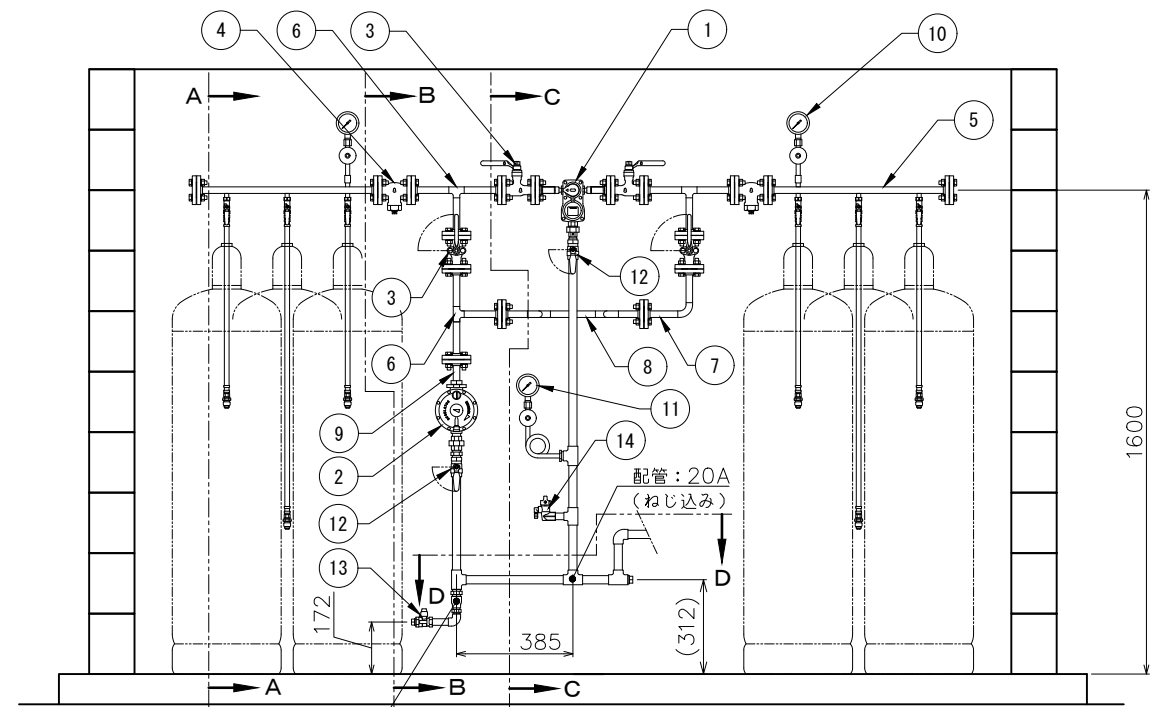

正面図

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

| 番号 | 名称             | 仕様         | 品名           | 数  | 備考  | 番号 | 名称         | 仕様              | 品名      | 数  | 備考                    | 番号   | 名称     | 仕様    | 品名                       | 数 | 備考 |
|----|----------------|------------|--------------|--|-----|----|------------|-----------------|---------|----|-----------------------|--|--------|-------|--------------------------|---|----|
| 1  | 高性能一体型自動切替調整器  | 10kg/h     | AS10ZA       | 1  |     | 7  | 高圧パイプ      | 20K15Aフランジ      |         | 1  | 製作品                   | 13   | ボールバルブ | Rc15A | MSC-15L                  | 1 |    |
| 2  | 単段調整器          | 10kg/h     | RL-10B       | 1  |     | 8  | 高圧パイプ      | 20K15Aフランジ      |         | 1  | 製作品                   | 14   | ホースガス栓 |       | G015Z-12P                | 1 |    |
| 3  | ボールバルブ         | 20K15Aフランジ | BM20FOLS 15A | 4  |     | 9  | 高圧パイプ      | 20K15Aフランジ×R20A |         | 1  | 製作品                   |  |        |       |                          |   |    |
| 4  | ストレナー          | 20K15Aフランジ | M20KFTLM 15A | 2  |     | 10 | 圧力計セット     | 3.5MPa          |         | 2  | LPI-8、レギュレーター含        |  |        |       |                          |   |    |
| 5  | 1/2B高圧アロパイプキット | 20K15Aフランジ | S15A-6FSB(T) | 1  |     | 11 | 圧力計セット     | 10kPa           |         | 1  | LPI-8、レギュレーター、サイフォン管含 |  |        |       |                          |   |    |
| 6  | 高圧パイプ          | 20K15Aフランジ |              | 3  | 製作品 | 12 | ボールバルブ     | Rc20A           | MSC-20L | 2  |                       |  |        |       |                          |   |    |
| 記事 |                |            | 物件名          | 図面名  |     |    | 尺度         |                 | 承認      | 確認 | 作成                    | 矢崎エナジーシステム株式会社   |        |       | 追番                       |   |    |
|    |                |            | 工事名称         | 容器(3+3)本 直線配置<br>自然酸化10kg/h (バイパス付)<br>ガス設備参考図 |     |    | フリー        |                 |         |    |                       | 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23<br>TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512 |        |       | 図番<br>SS010K0N-(03+03)A2 |   |    |
|    |                |            |              |  |     |    | 日付         |                 |         |    |                       |  |        |       |                          |   |    |
|    |                |            |              |  |     |    | 2020.06.20 |                 |         |    |                       |  |        |       |                          |   |    |