


注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

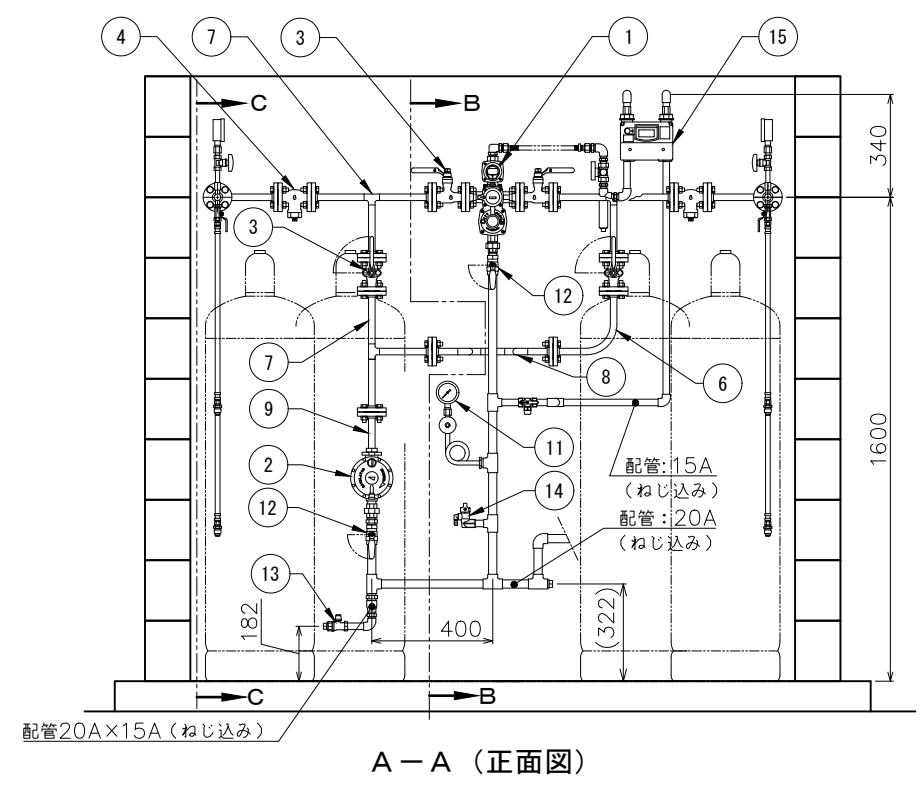

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	流量検知式切替型漏洩検知装置	10kg/h	AX-10BHL	1		7	高圧パイプ	20K15Aフランジ	3	製作品		13	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1	
2	単段調整器	10kg/h	RL-10B	1		8	高圧パイプ	20K15Aフランジ	1	製作品		14	ホースガス栓		G015Z-12P	1	
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		9	高圧パイプ	20K15Aフランジ×R20A	1	製作品		15	漏洩検知部		EY25MTP-YL	1	
4	ストレナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		10	圧力計セット	3.5MPa	2	LPI-8、レギュレーター含							
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-8FSB(T)	1		11	圧力計セット	10kPa	1	LPI-8、レギュレーター、サイフォン管含							
6	高圧アロパイプ	20K15Aフランジ	L-200	3	L200×200	12	ボールバルブ	Rc20A	2	MSC-20L							

記事 国土交通省仕様 (漏洩検知装置付)	物件名	図面名 容器(4+4)本 コの字配置 自然気化10kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図	尺度 フリー	承認 確認 作成 矢崎エナジーシステム株式会社 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	追番 図番 SS010K0N-(04+04)B2M
	工事名称		日付 2020.06.20		