

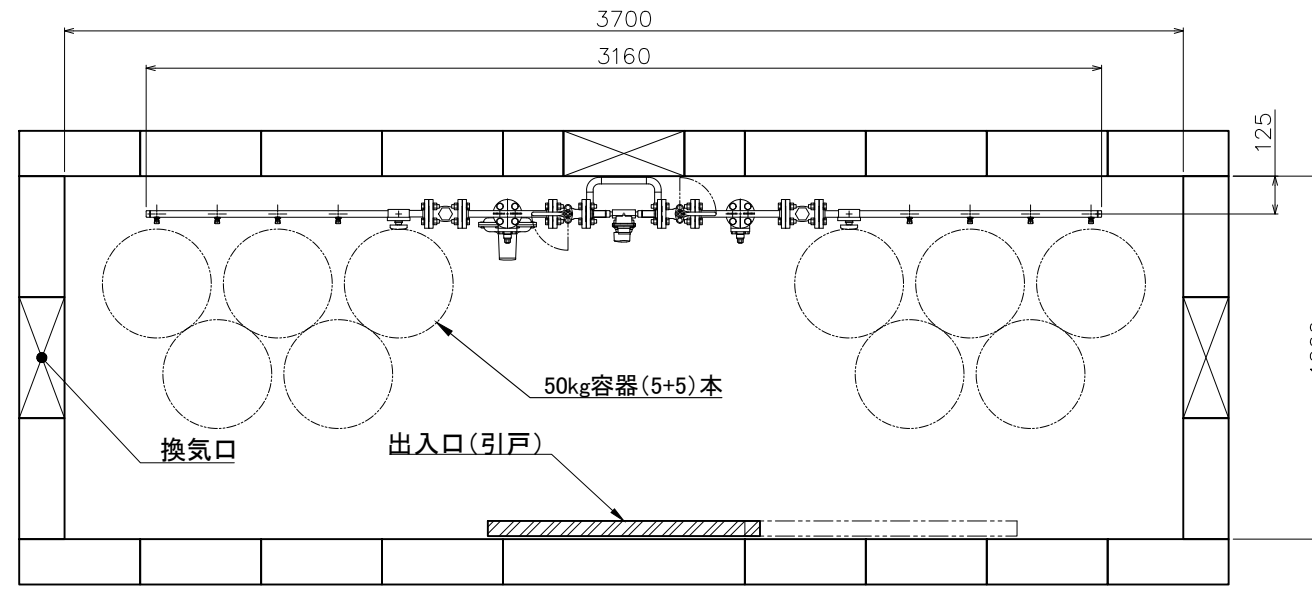
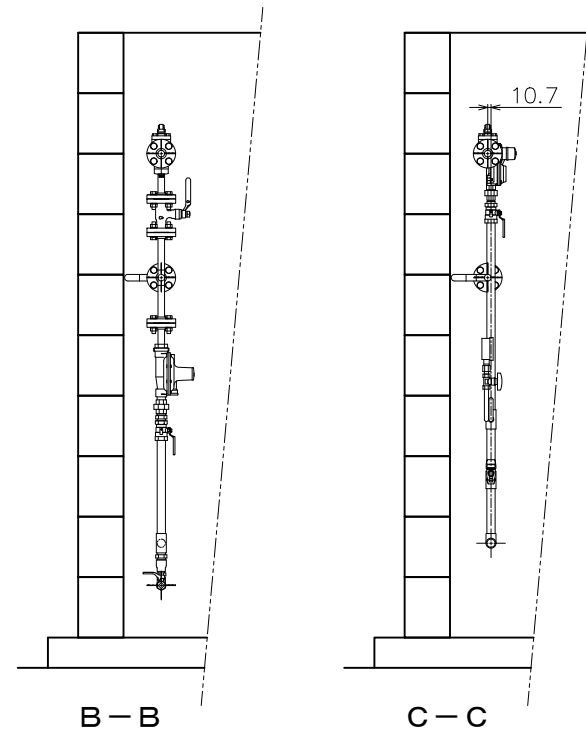



※ 高圧パイプ形状

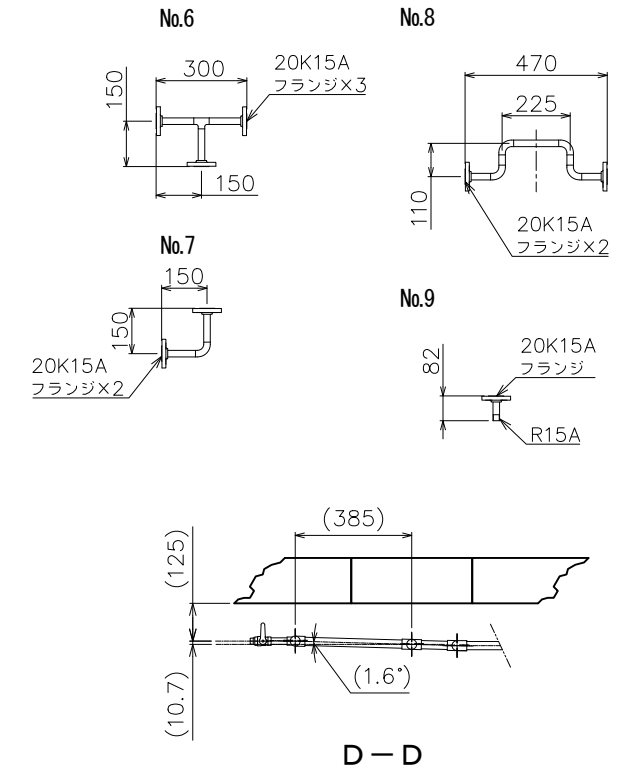

平面図

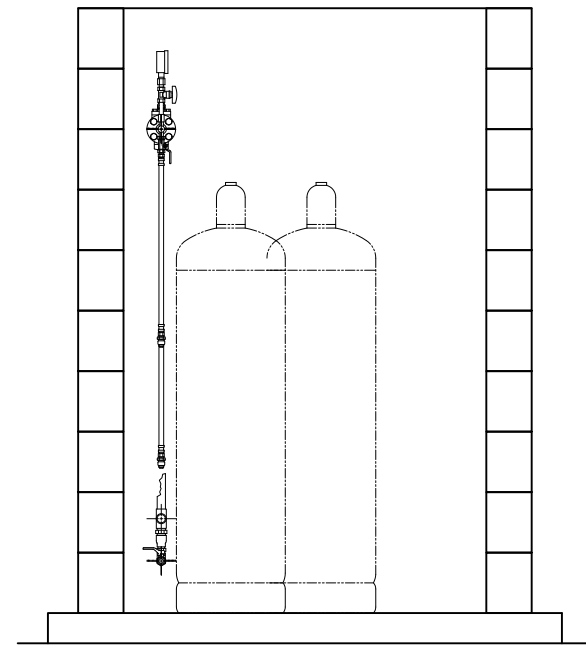

A-A (左側面図)

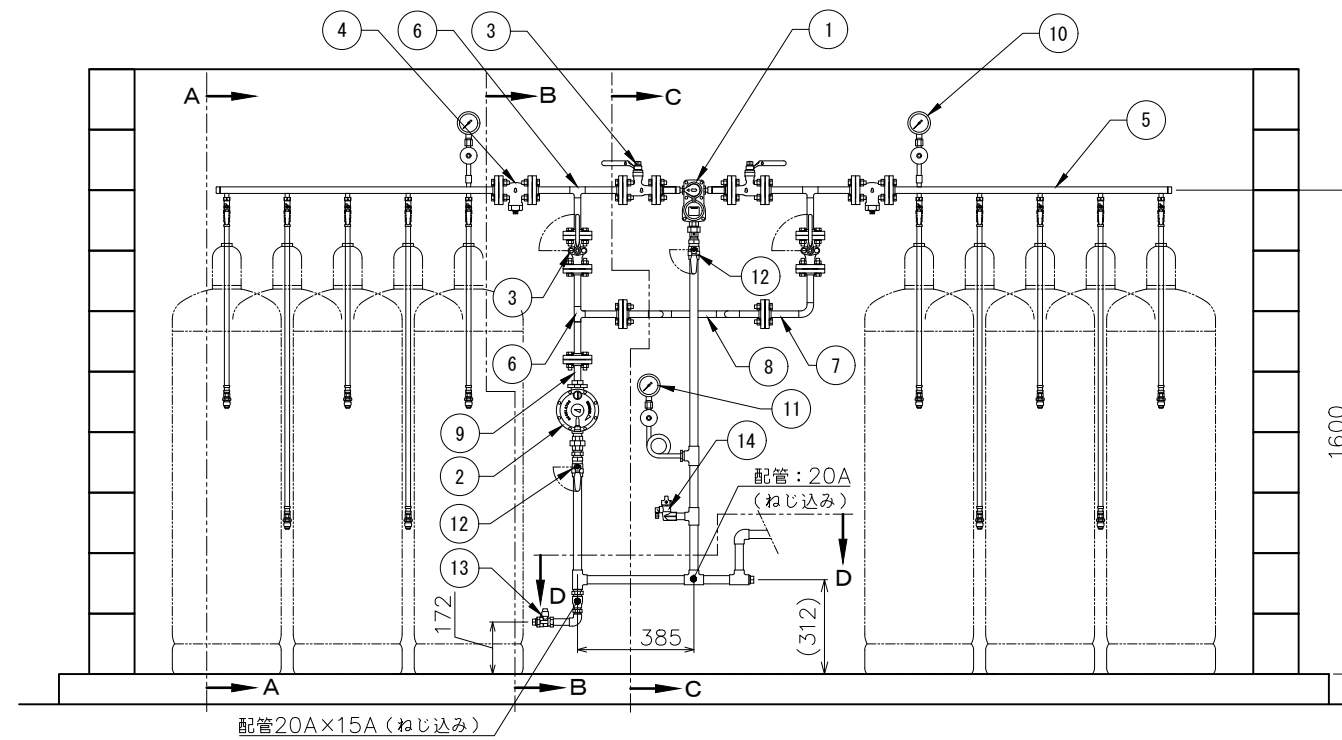

正面図

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	高性能一体型自動切替調整器	10kg/h	AS10ZA	1		7	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	13	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1	
2	単段調整器	10kg/h	RL-10B	1		8	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	14	ホースガス栓		G015Z-12P	1	
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		9	高圧パイプ	20K15Aフランジ×R20A		1	製作品						
4	ストレナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		10	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーサー含						
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-10PSB(T)	1		11	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含						
6	高圧パイプ	20K15Aフランジ		3	製作品	12	ボールバルブ	Rc20A	MSC-20L	2							
記事			物件名	図面名			尺度		承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社			追番		
			工事名称	容器(5+5)本 直線配置 自然酸化10kg/h (バイパス付) ガス設備参考図			フリー					〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512			図番 SS010KON-(05+05)A2		
							日付										
							2020.06.20										