



※ 高圧パイプ形状


No.7

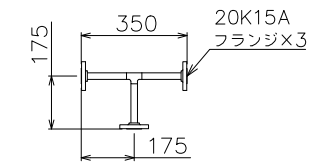



No.8



No.9

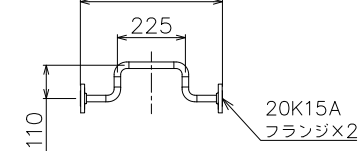

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

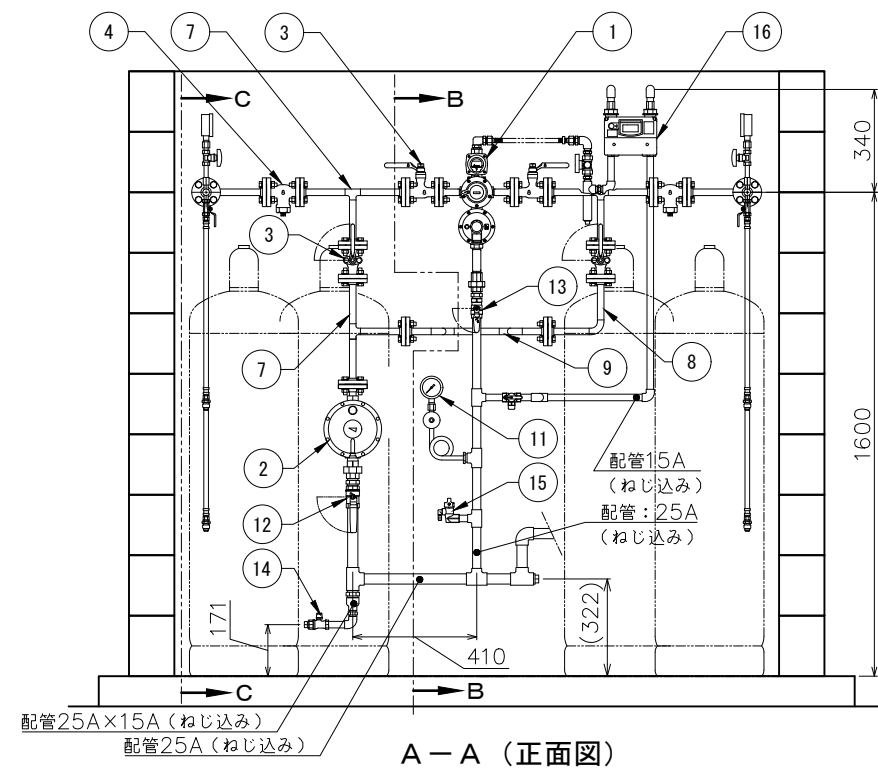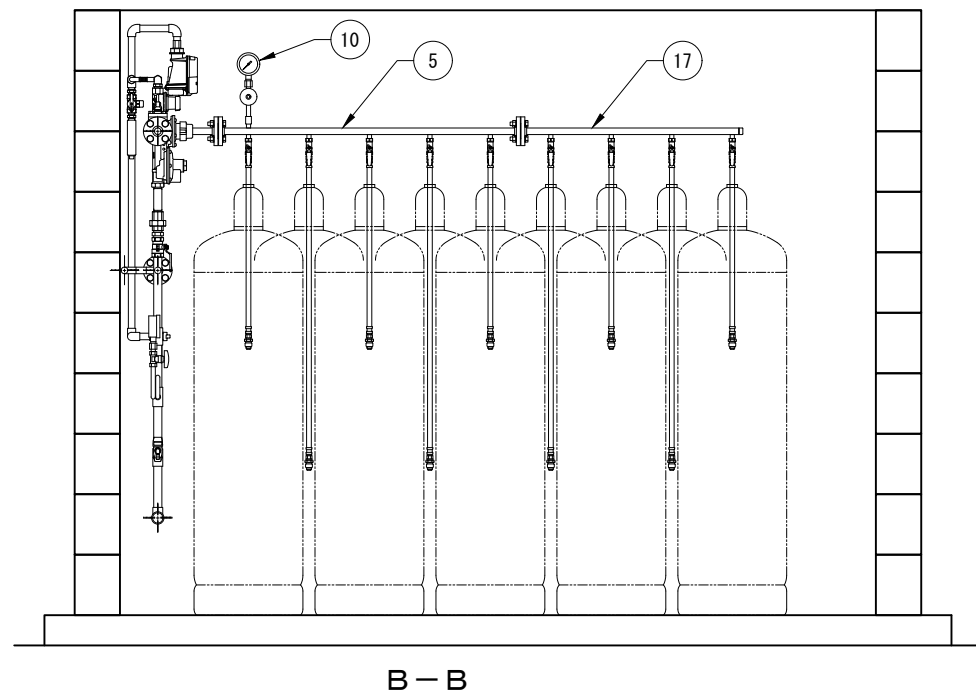

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考			
1	流量検知式切替型漏洩検知装置	20kg/h	AX-20BHL	1		7	高圧パイプ	20K15Aフランジ	3	製作品		13	ボールバルブ	Rc20A	MSC-20L	1				
2	単段調整器	20kg/h	RL-20B	1		8	高圧パイプ	20K15Aフランジ	1	製作品		14	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1				
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		9	高圧パイプ	20K15Aフランジ	1	製作品		15	ホースガス栓	Rc15A	G015Z-12P	1				
4	ストレナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		10	圧力計セット	3.5MPa	2	LPI-8、レジャーサー含		16	漏洩検知部		EY25MTP-YL	1				
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-10FSB(T)	1		11	圧力計セット	10kPa	1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含		17	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-8PS(T)	1				
6	高圧アロパイプ	20K15Aフランジ	L-200	2	L200×200	12	ボールバルブ	Rc25A	MSC-25L	1										
記事			物件名			図面名			尺度			承認			確認			作成		
国土交通省仕様 (漏洩検知装置付)			工事名称			容器(9+9)本 コの字配置 自然気化20kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図			フリー			承認			確認			作成		
									日付			2020.06.20			矢崎エナジーシステム株式会社			追番		
															〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512			図番 SS020K0N-(09+09)B2M		