注1）図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

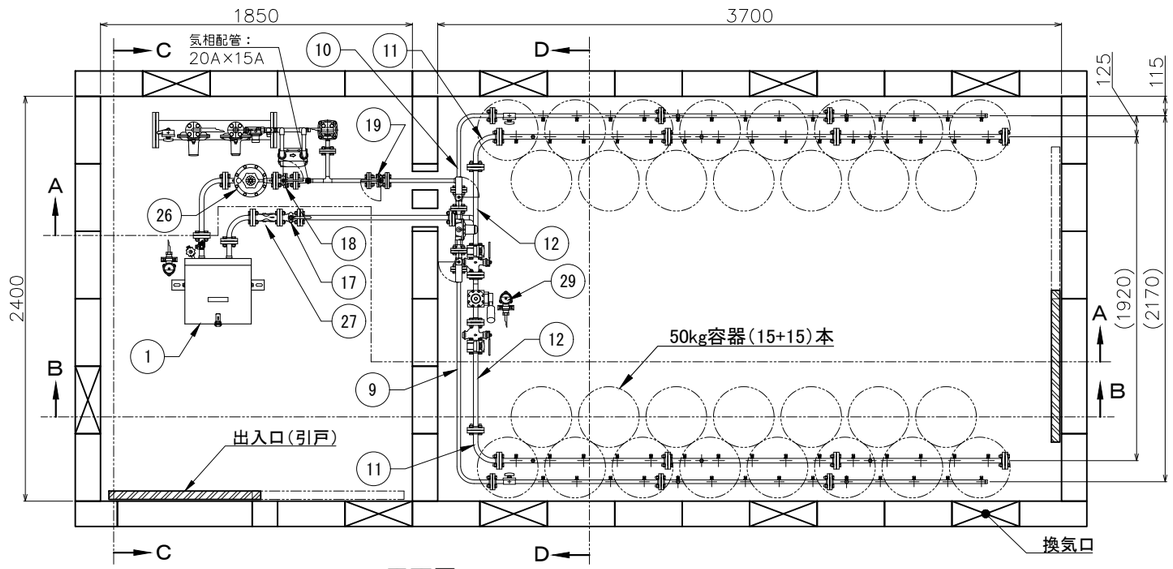

平面図

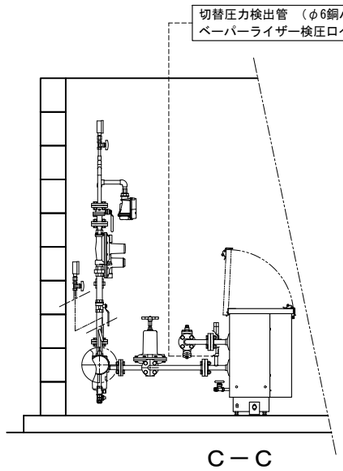

Ｃ－Ｃ

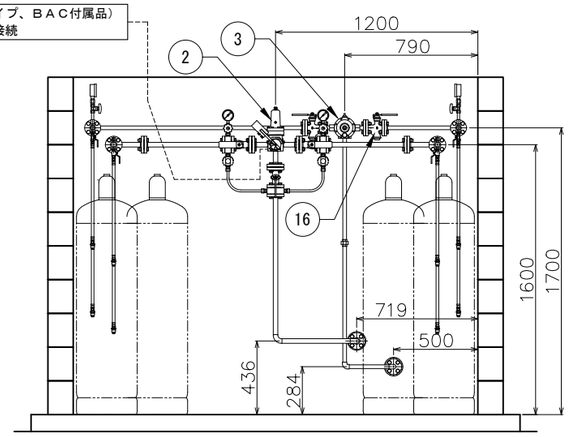

Ｄ－Ｄ

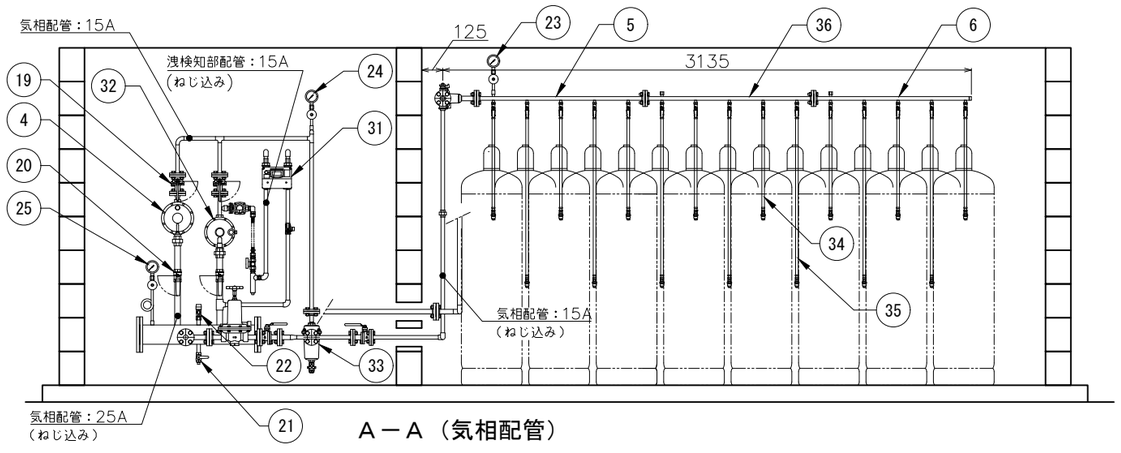

Ａ－Ａ（気相配管）

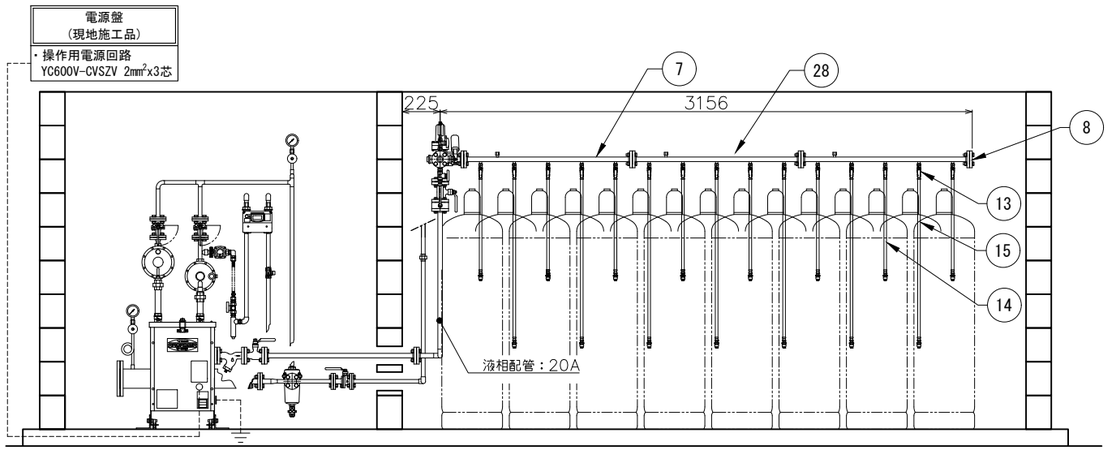

Ｂ－Ｂ（液相-蒸発器-気相配管）

番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	ベーパーライザー	30kg/h	VP−S30EC	1	
2	液自動切替装置	300kg/h	BAC−LUS	1	
3	分離型自動切替調整器	30kg/h	RC−30	1	
4	二段二次調整器	30kg/h	RL−30− ⅡB	1	
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A−10FSB(T)	1	気相用
6	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A−10PSB(T)	1	気相用
7	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	SF−5	6	
8	閉止フランジ	20K20A		2	
9	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	1260×200､製作品
10	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	440×200､製作品
11	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	L−1	2	180×140
12	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	S−4	2	L=480

番号	名称	仕様	品名	数	備考
13	ボールバルブ	Rc8A	MSA−8L	30	液相用
14	高圧ホース	L=650	RHS−600SCL	16	液相用
15	高圧ホース	L=1050	RHS−1000SCL	14	液相用
16	ストレーナボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20KFT 15A	2	
17	高圧ボールバルブ	20K20Aフランジ	BM20−FOLS−20A	1	
18	中低圧ボールバルブ	10K20Aフランジ	BM10KFOL−20A	1	
19	中低圧ボールバルブ	10K15Aフランジ	BM10KFOL−15A	3	
20	ボールバルブ	Rc25A	MSC−25L	2	
21	ボールバルブ	Rc15A	MSC−15L	1	
22	ホースガス栓	Rc15A	G013Z−12P	1	
23	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI−8、レジューサー含
24	圧力計セット	0.2MPa		1	LPI−8、レジューサー含

番号	名称	仕様	品名	数	備考
25	圧力計セット	10kPa		1	LPI−8、レジューサー、サイフォン管含
26	二段一次調整器	70kg/h	RMA−70− Ⅰ	1	可変型調整器
27	ストレーナ			1	VP付属品
28	キャップ			6	鉄ボス封止用
29	ガス検知部			2	防爆型
30	ガス警報器			1	
31	漏洩検知部		EY25MTP−YL	1	
32	漏洩検知型調整器	30kg/h	RL−30HL− Ⅱ	1	メーター継手、ガス栓、フレキホース、ドレン溜り付属
33	ドレンポット	使用流量範囲0~30kg/h	DPM−15A	1	
34	高圧ホース	L=650	RHS−600S(T)	4	気相用、放出防止型
35	高圧ホース	L=1050	RHS−1000S(T)	6	気相用、放出防止型
36	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A−10FB	1	

記事	物件名	図面名	尺度	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社	追番
	工事名称	容器(15+15)本 コの字配置 ＶＰ−Ｓ３０ＥＣ モレケン ガス設備参考図	フリー 日付 2020.06.20				〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	図番 SS030KEC031-(15+15)B1M