






A-A

B-B

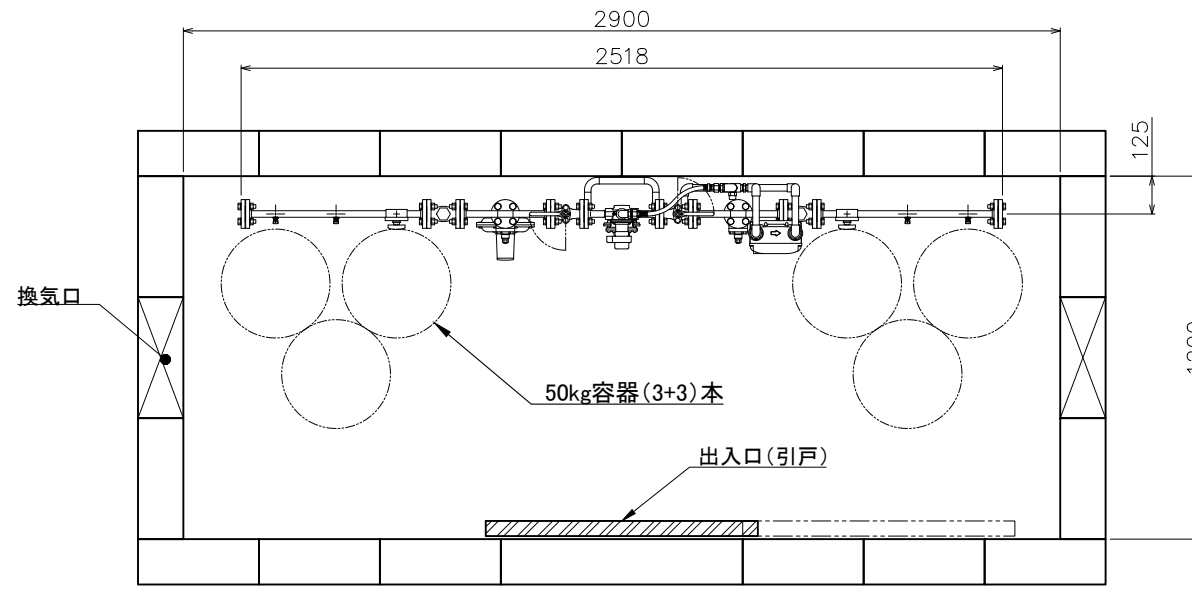


平面図

※ 高圧パイプ形状

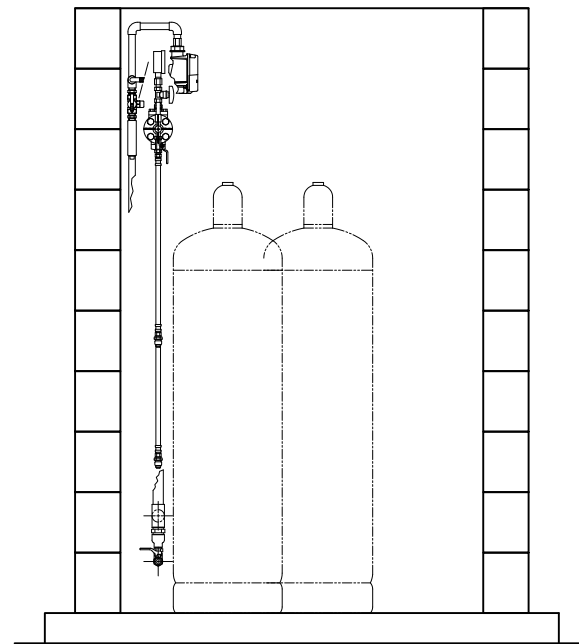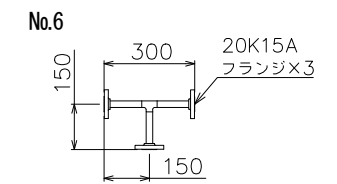

C-C (左側面図)

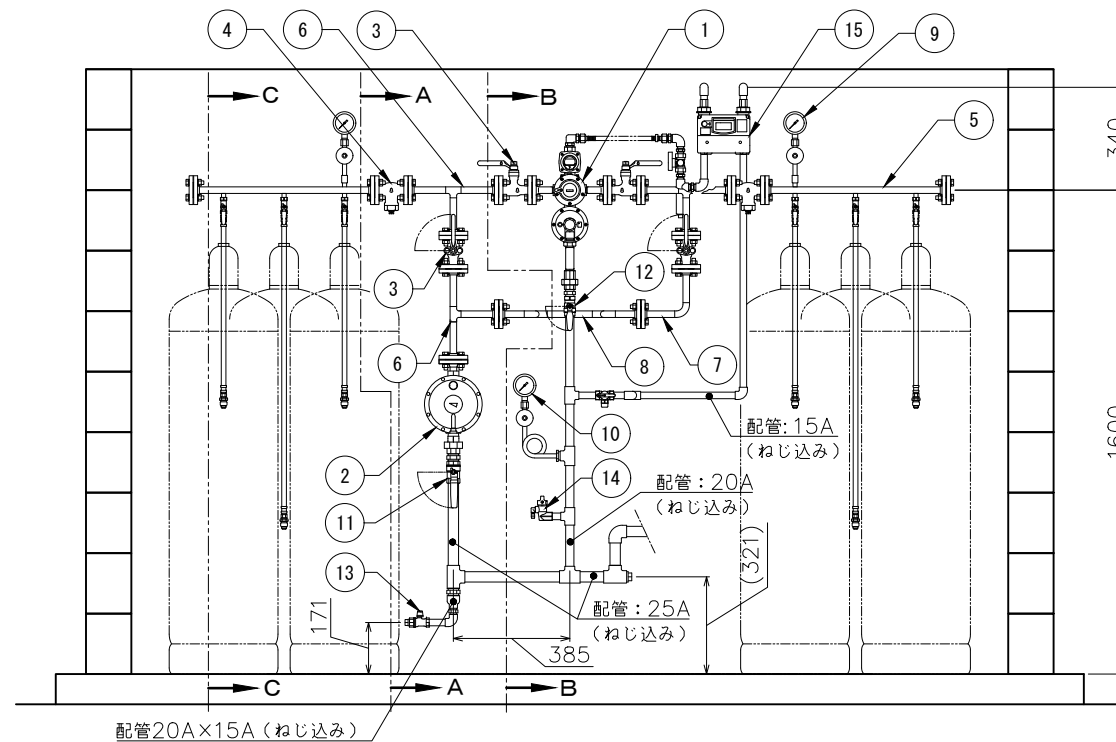

正面図

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	流量検知式切替型漏洩検知装置	20kg/h	AX-20BHL	1		7	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	13	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1	
2	単段調整器	20kg/h	RL-20B	1		8	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	14	ホースガス栓		G015Z-12P	1	
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		9	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーサー含	15	漏洩検知部		EY25MTP-YL	1	
4	ストレーナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		10	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含						
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-6FSB(T)	1		11	ボールバルブ	Rc25A	MSC-25L	1							
6	高圧パイプ	20K15Aフランジ		3	製作品	12	ボールバルブ	Rc20A	MSC-20L	1							

記事	国土交通省仕様 (漏洩検知装置付)	物件名	図面名	尺度	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	追番
		工事名称	容器(3+3)本 直線配置 自然気化20kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図	フリー 日付 2020.06.20					図番 SSO20KON-(03+03)A2M