



※ 高圧パイプ形状


No.7

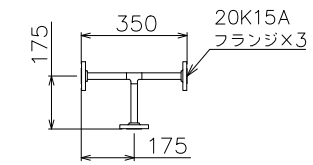



No.8



No.9

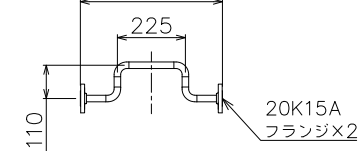

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

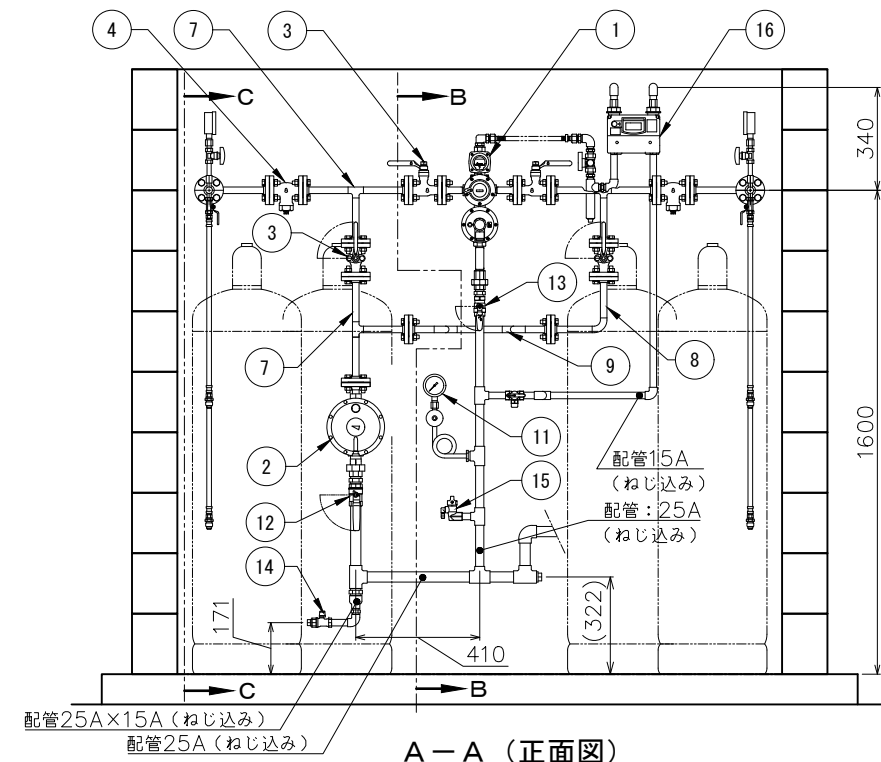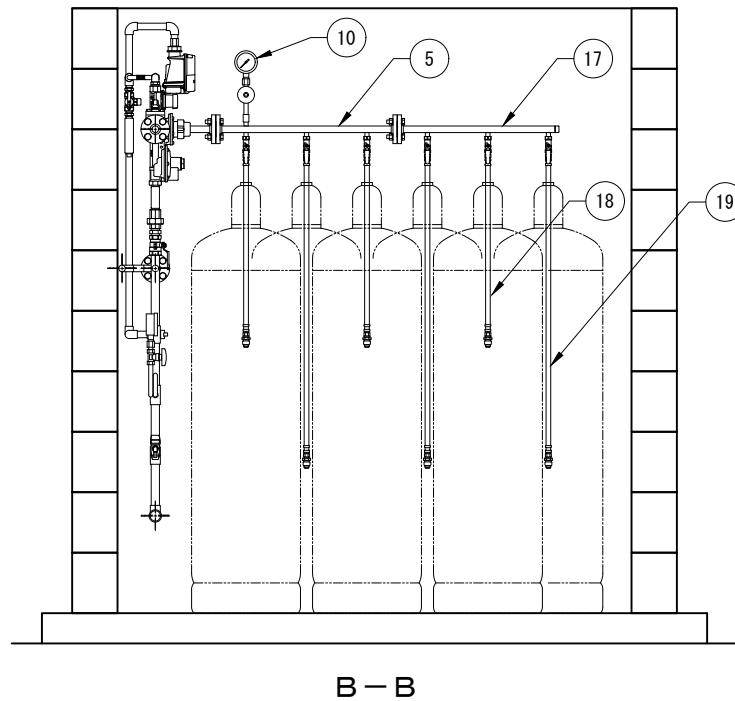

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	
1	流量検知式切替型漏洩検知装置	20kg/h	AX-20BHL	1		8	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	15	ホースガス栓	Rc15A	G015Z-12P	1		
2	単段調整器	20kg/h	RL-20B	1		9	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	16	漏洩検知部		EY25MTP-YL	1		
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		10	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーサー含	17	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-6P	1		
4	ストレーナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		11	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含	18	高圧ホース	L=650	RHS-600S(T)	2	放出防止型	
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-6FSB(T)	1		12	ボールバルブ	Rc25A	MSC-25L	1		19	高圧ホース	L=1050	RHS-1000S(T)	4	放出防止型	
6	高圧アロパイプ	20K15Aフランジ	L-200	2	L200×200	13	ボールバルブ	Rc20A	MSC-20L	1								
7	高圧パイプ	20K15Aフランジ		3	製作品	14	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1								

記事	国土交通省仕様 (漏洩検知装置付)	物件名	工事名称	図面名	容器(6+6)本 コの字配置 自然気化20kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図	尺度	フリー	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社	追番
	日付				2020.06.20	〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	図番 SS020KON-(06+06)B2M					