



※ 高圧パイプ形状


No.7





No.8

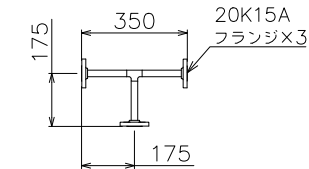

No.9



No.10

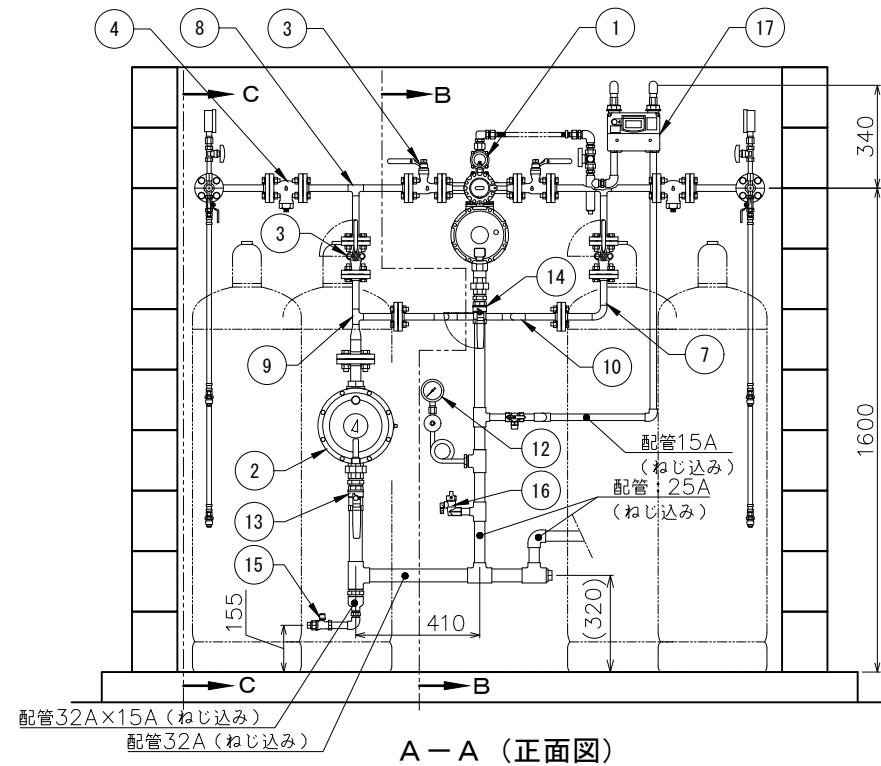

注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

| 番号 | 名称 | 仕様 | 品名 | 数 | 備考 | 番号 | 名称 | 仕様 | 品名 | 数 | 備考 | 番号 | 名称 | 仕様 | 品名 | 数 | 備考 |
|----|----------------|------------|---------------|---|----------|----|--------|-----------------|-----------|---|-----------------------|----|-------|----|------------|---|----|
| 1 | 流量検知式切替型漏洩検知装置 | 30kg/h | RCL30A-HL | 1 | | 9 | 高圧パイプ | 20K 15A×25Aフランジ | | 1 | 製作品 | 17 | 漏洩検知部 | | EY25MTP-YL | 1 | |
| 2 | 単段調整器 | 50kg/h | RL-50A | 1 | | 10 | 高圧パイプ | 20K15Aフランジ | | 1 | 製作品 | 18 | | | | | |
| 3 | ボールバルブ | 20K15Aフランジ | BM20FOLS 15A | 4 | | 11 | 圧力計セット | 3.5MPa | | 2 | LPI-8、レギュレーター含 | 19 | | | | | |
| 4 | ストレーナー | 20K15Aフランジ | M20KFTLM 15A | 2 | | 12 | 圧力計セット | 10kPa | | 1 | LPI-8、レギュレーター、サイフォン管含 | 20 | | | | | |
| 5 | 1/2B高圧アロパイブキット | 20K15Aフランジ | S15A-10PSB(T) | 1 | | 13 | ボールバルブ | Rc32A | MSC-32L | 1 | | 21 | | | | | |
| 6 | 高圧アロパイブ | 20K15Aフランジ | L-200 | 2 | L200×200 | 14 | ボールバルブ | Rc25A | MSC-25L | 1 | | 22 | | | | | |
| 7 | 高圧パイプ | 20K15Aフランジ | | 1 | 製作品 | 15 | ボールバルブ | Rc15A | MSC-15L | 1 | | 23 | | | | | |
| 8 | 高圧パイプ | 20K15Aフランジ | | 2 | 製作品 | 16 | ホースガス栓 | Rc15A | G015Z-12P | 1 | | 24 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|------|-----|--|--|-----|----|----|----|----------------|----|
| 記事 | 国土交通省仕様 (漏洩検知装置付) | 物件名 | 工事名称 | 図面名 | 容器(5+5)本 コの字配置 自然気化30kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図 | 尺度 | フリー | 承認 | 確認 | 作成 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | 追番 |
| | 日付 | | | | 2020.06.20 | 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512 | 図番 | | | | | |