
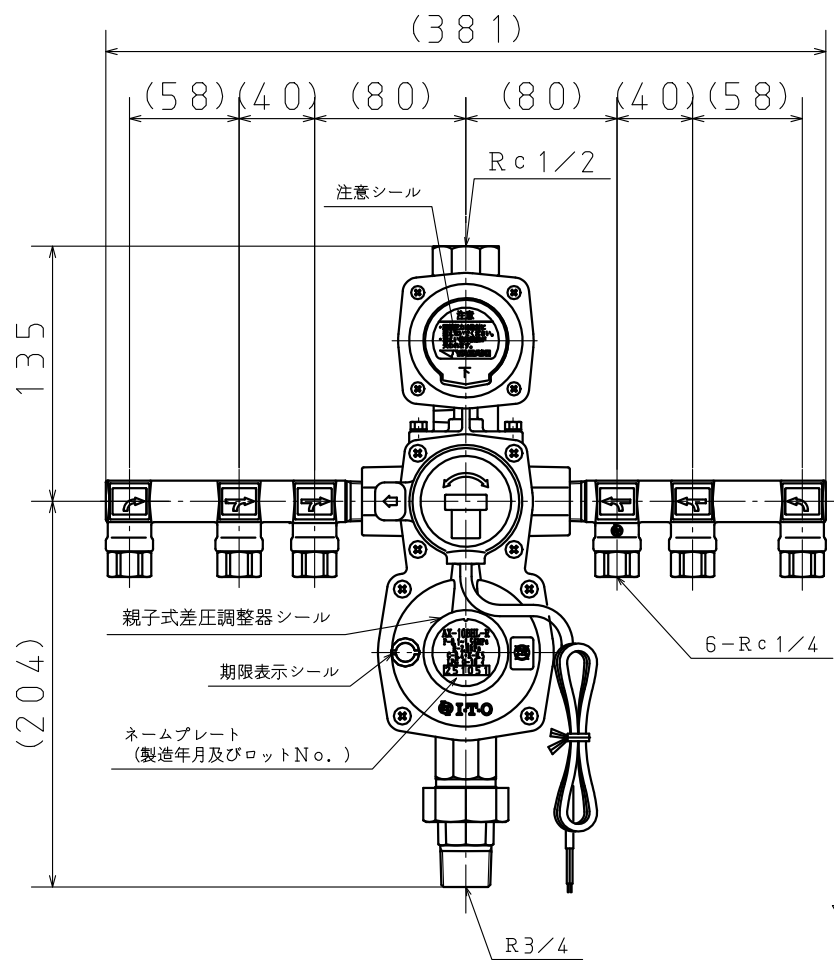




[張力式高压ホース]

1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

[集合装置]

- 性能
1. 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
 2. 接続部の耐圧は2.70MPaとする。

251051

ロットNo.

矢崎識別番号

製造月

製造西暦下2ケタ

刻印の詳細

保証書

取付取扱説明書

検査成績書

[親子式差圧調整器]

1. 寸法
 1. 1 入口寸法 : Rc 1/4 (簡易ヘッダー)
 1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
 1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
2. 外観
 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
 2. 2 表示 : 低压キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q) 10
出口圧力 (R) 2.8 kPa
入口圧力 (P) 0.1~1.56 MPa
切替流量 (C) 0.4
子調整器最大流量 (K) 0.5
製造者略号 (F) I
使用ガス LPG



2. 3 信号コード
 - (1) 信号コードの抜け力は、98.1N以上のこと。
(98.1N荷重時においても正常に発信すること。)
 - (2) 信号コードの長さは1mとする。

3. 材質
 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPGガス
1	容量	10 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高压部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低压部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高压部)	1.56 MPa
10	気密性能 (低压部)	5.50 kPa

4. 2 発信部性能

項 目	仕 様
1 最大使用電圧	DC30V
2 最大使用電流	20mA
3 バウンス時間	1mS以下
4 接触抵抗値	200mΩ以下
5 絶縁抵抗	100MΩ以上
6 耐電圧	AC500V以上

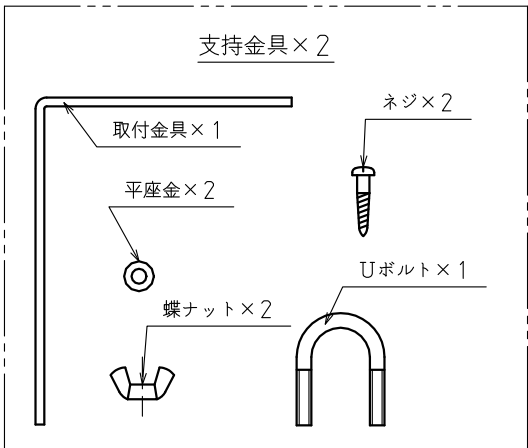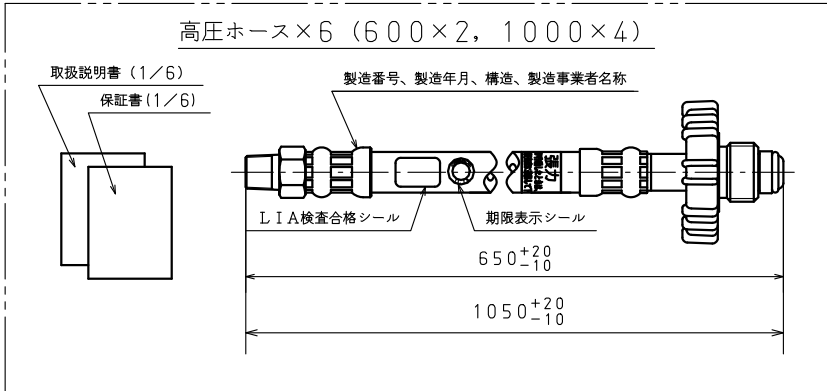

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

YAZAKI

適 用 規 格 TOLERANCE						
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH
						尺 度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.26			製品名称 PRODUCTION NAME		小型発信機能付き親子式差圧調整器 AX-10BHL-R-KB(6H)TI	
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-280	
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER				
			THIRD ANGLE PROJECTION			