



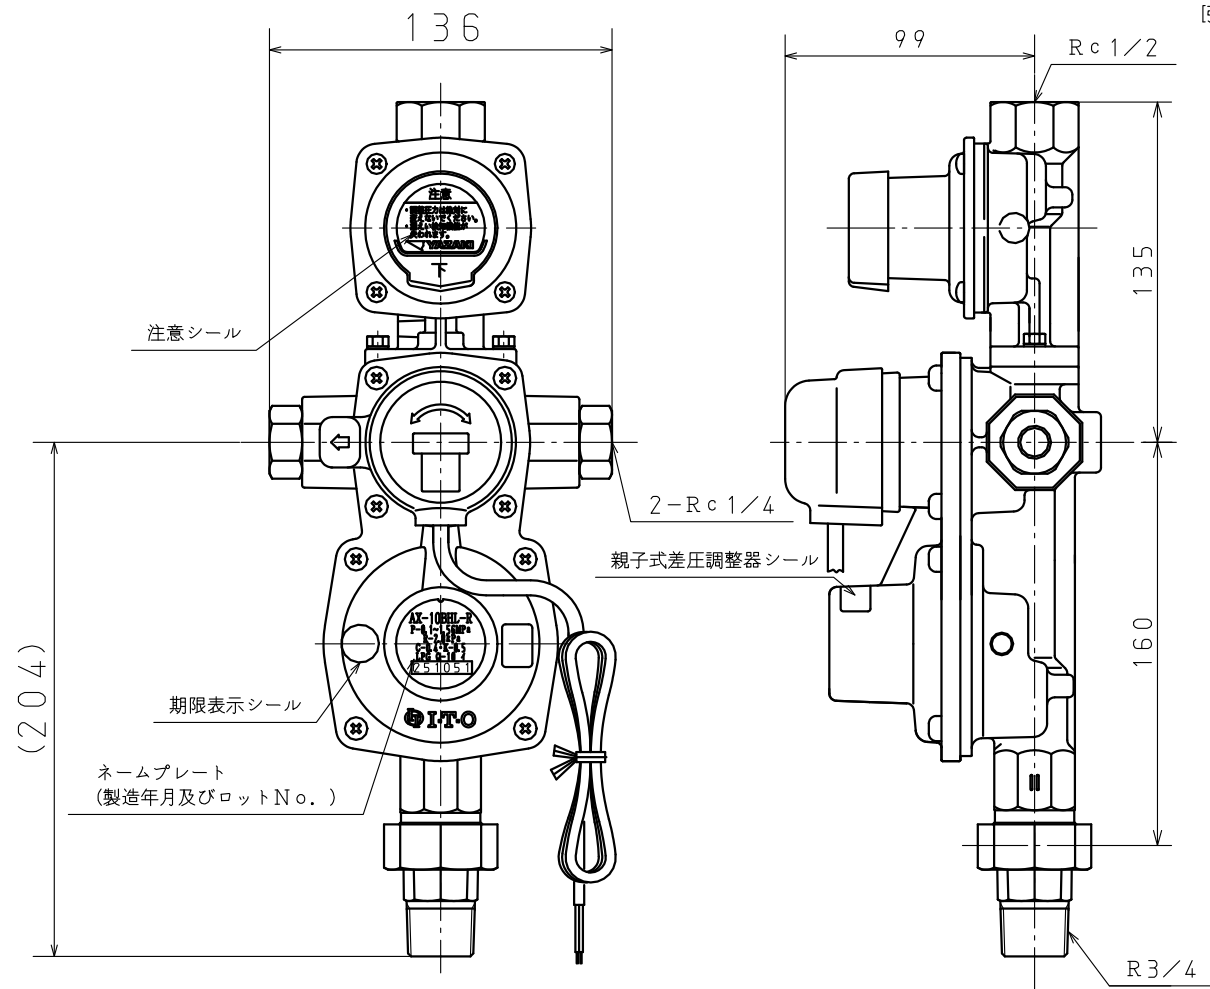

1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥無きこと。
2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
5. ガス放出防止型高圧ホース検査規程に定める検査に合格すること。

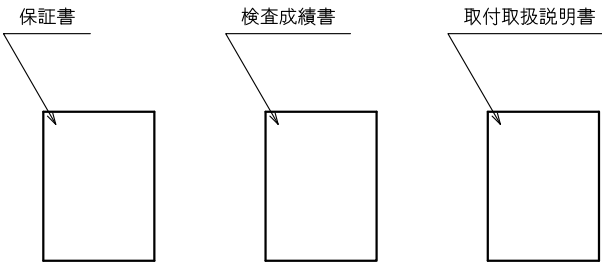

1. 寸法

- 1. 1 入口寸法 : R c 1/4
- 1. 2 出口寸法 (親) : R 3/4 (ユニオン)
- 1. 3 出口寸法 (子) : R c 1/2

2. 外観

- 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB 4/2) の艶有焼付塗装とする。
- 2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

2. 3 信号コード

(1) 信号コードの抜け力は、98.1N以上のこと。
(98.1N荷重時においても正常に発信すること。)

(2) 信号コードの長さは1mとする。


3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。

4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPガス
1	容量	10 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
3	閉塞圧力	3.50kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30kPa
5	補給開始圧	0.10MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40kPa
7	耐圧性能（高圧部）	2.70MPa
8	耐圧性能（低圧部）	0.30MPa
9	気密性能（高圧部）	1.56MPa
10	気密性能（低圧部）	5.50kPa

4. 2 発信部性能

項 目	仕 様
1 最大使用電圧	DC30V
2 最大使用電流	20mA
3 バウンズ時間	1mS以下
4 接触抵抗値	200mΩ以下
5 絶縁抵抗	100MΩ以上
6 耐電圧	AC500V以上

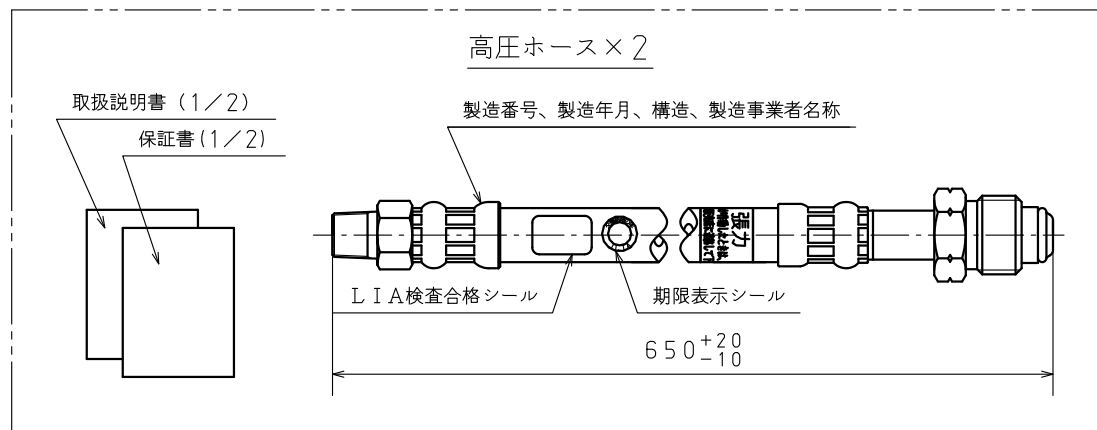

YAZAKI

様式2) YTS-C40-120-D