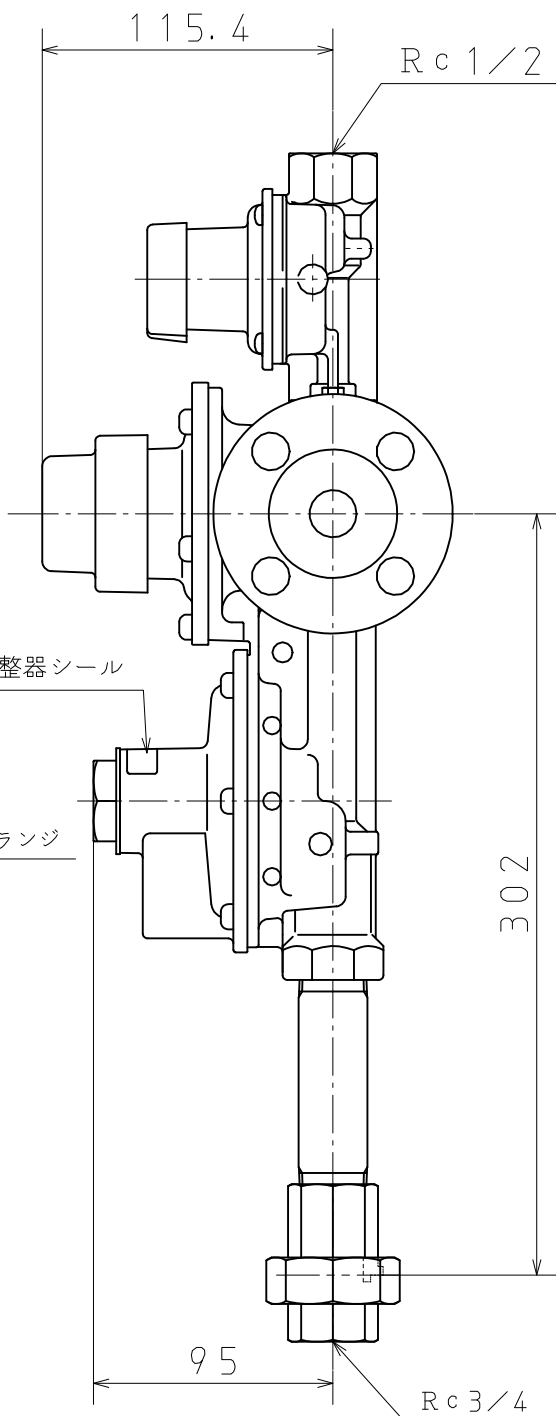
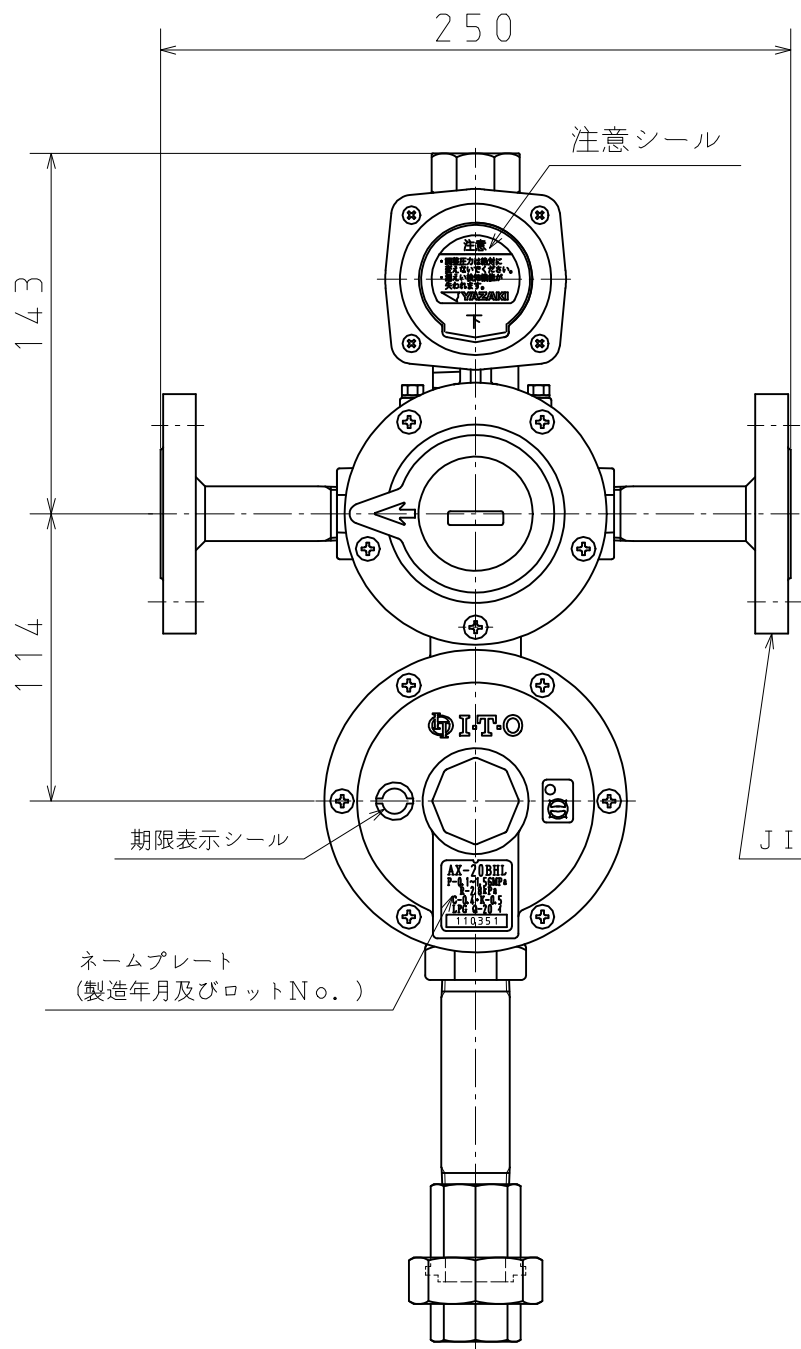



[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口寸法 : JIS20K 15Aフランジ
1. 2 出口寸法 (親) : Rc 3/4 (ユニオン)
1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
2. 外観
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
2. 2 表示 : 低圧カバーに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。




容量 (Q)	20
出口圧力 (R)	2.8 kPa
入口圧力 (P)	0.1~1.56 MPa
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	イ
使用ガス	LPG

3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

	使用ガス	LPガス
1	容量	20 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa 以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa 未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高圧部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低圧部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高圧部)	1.80 MPa
10	気密性能 (低圧部)	5.50 kPa

1110351
↑ ↑ ↑
ロットNo.
矢崎識別番号
製造月
製造西暦下2ケタ

刻印の詳細

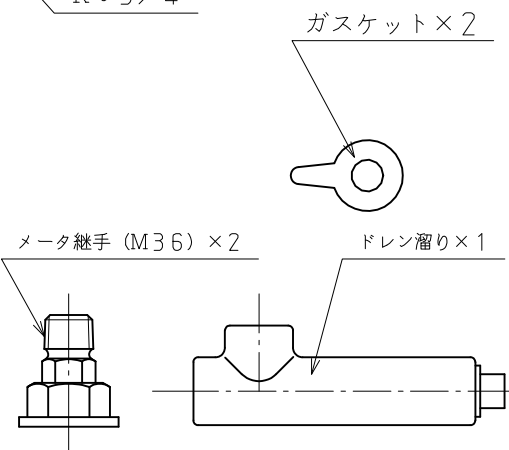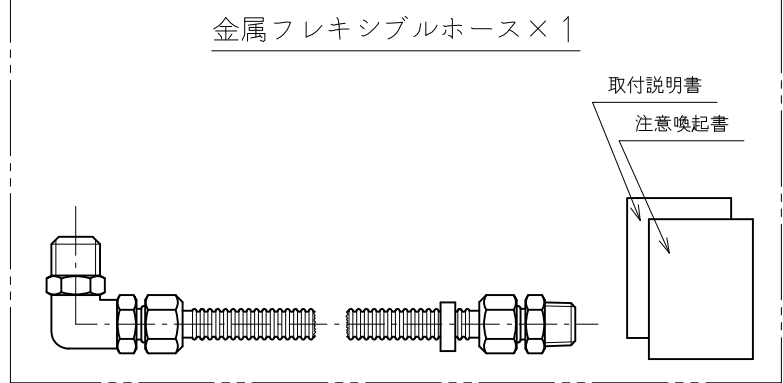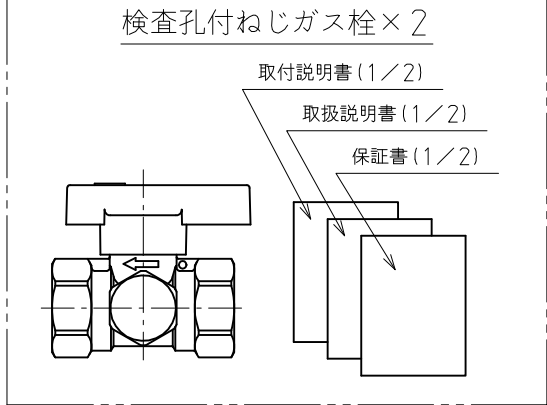

適 用 規 格					TOLERANCE			
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY			
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH		
							尺度 SCALE	
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	Free		
作成年月日 COMPLETION DATE				製品名称 PRODUCTION NAME		AX - 20BHL		
' 21.08.16								
認 可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-031		
			三角法		☑ 番 DRAWING NUMBER			
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER						
				THIRD ANGLE PROJECTION				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								

YAZAKI