



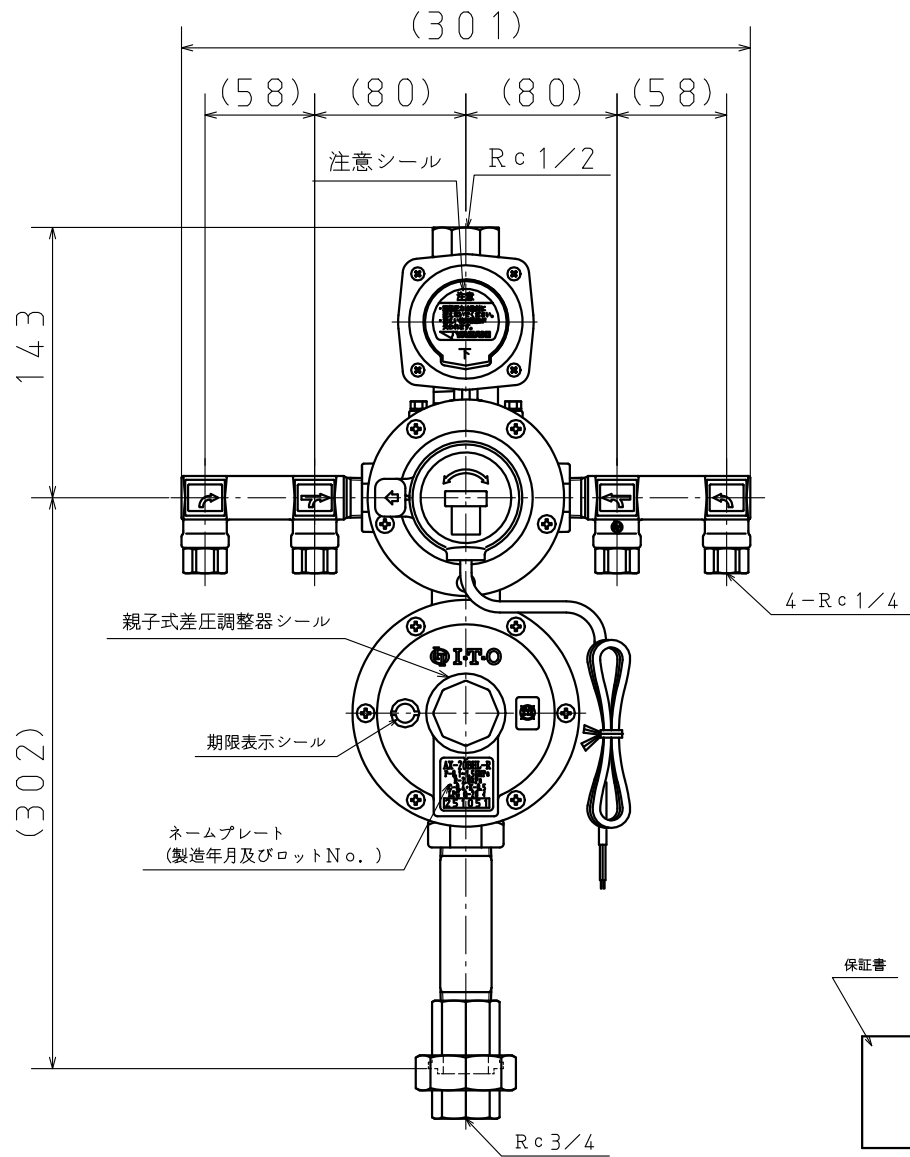


[張力式高压ホース]

1. ホースアセンブリには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。
2. 気密性能は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
3. 耐圧性能は、2.70MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
4. 1. 2. 3. の詳細はJIS B 8262適用のこと。
5. ガス放出防止型高压ホース検査規程に定める検査に合格すること。

[集合装置]

- 性能
1. 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
 2. 接続部の耐圧は2.70MPaとする。

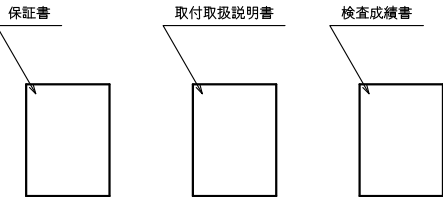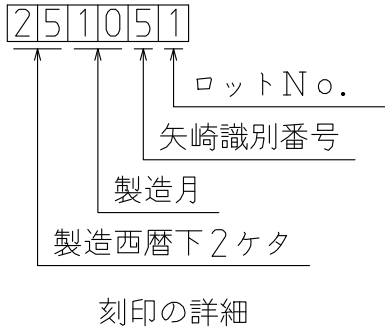

[親子式差圧調整器]

1. 寸法
 1. 1 入口寸法 : R c 1/4 (簡易ヘッダー)
 1. 2 出口寸法 (親) : R c 3/4 (ユニオン)
 1. 3 出口寸法 (子) : R c 1/2
2. 外観
 2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
 2. 2 表示 : 低压カバーに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。



容量 (Q)	20
出口圧力 (R)	2.8 kP
入口圧力 (P)	0.1~1.56 MP
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	I
使用ガス	LPG

2. 3 信号コード
 - (1) 信号コードの抜け力は、98.1N以上のこと。(98.1N荷重時においても正常に発信すること。)
 - (2) 信号コードの長さは1mとする。

3. 材質
 3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
 4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPガス
1	容量	20 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高压部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低压部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高压部)	1.56 MPa
10	気密性能 (低压部)	5.50 kPa

項 目		仕 様
1	最大使用電圧	DC30V
2	最大使用電流	20mA
3	バウンス時間	1mS以下
4	接触抵抗値	200mΩ以下
5	絶縁抵抗	100MΩ以上
6	耐電圧	AC500V以上

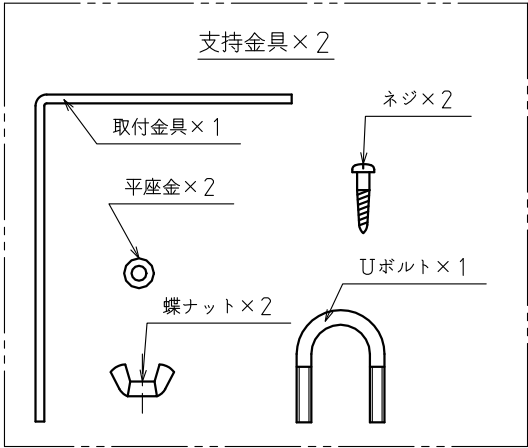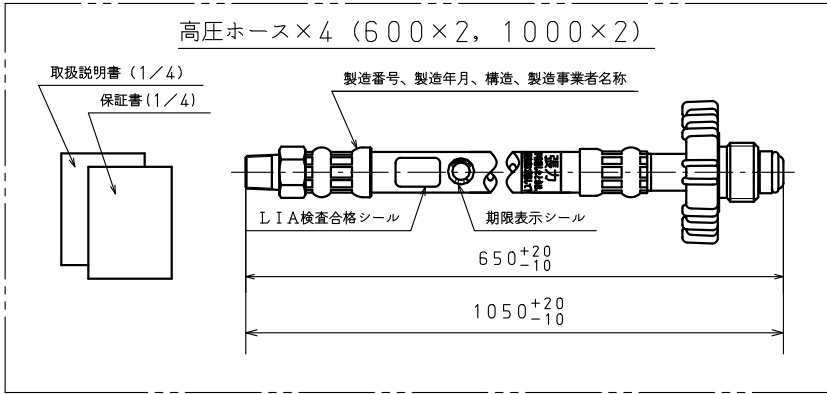

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

YAZAKI

適 用 規 格 TOLERANCE								
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE				偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30′				0.15
					発 行 PUBLISH			
							尺 度 SCALE	
							Free	
符 号 SYMBOL	訂 正 日 付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点 検 SIGN			
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.26		製品名称 PRODUCTION NAME		中型発信機能付き親子式差圧調整器 AX-20BHL-R-KB(4H)TI				
認 可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER		67800-288				
		三角法		図 番 DRAWING NUMBER				
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER		THIRD ANGLE PROJECTION				