
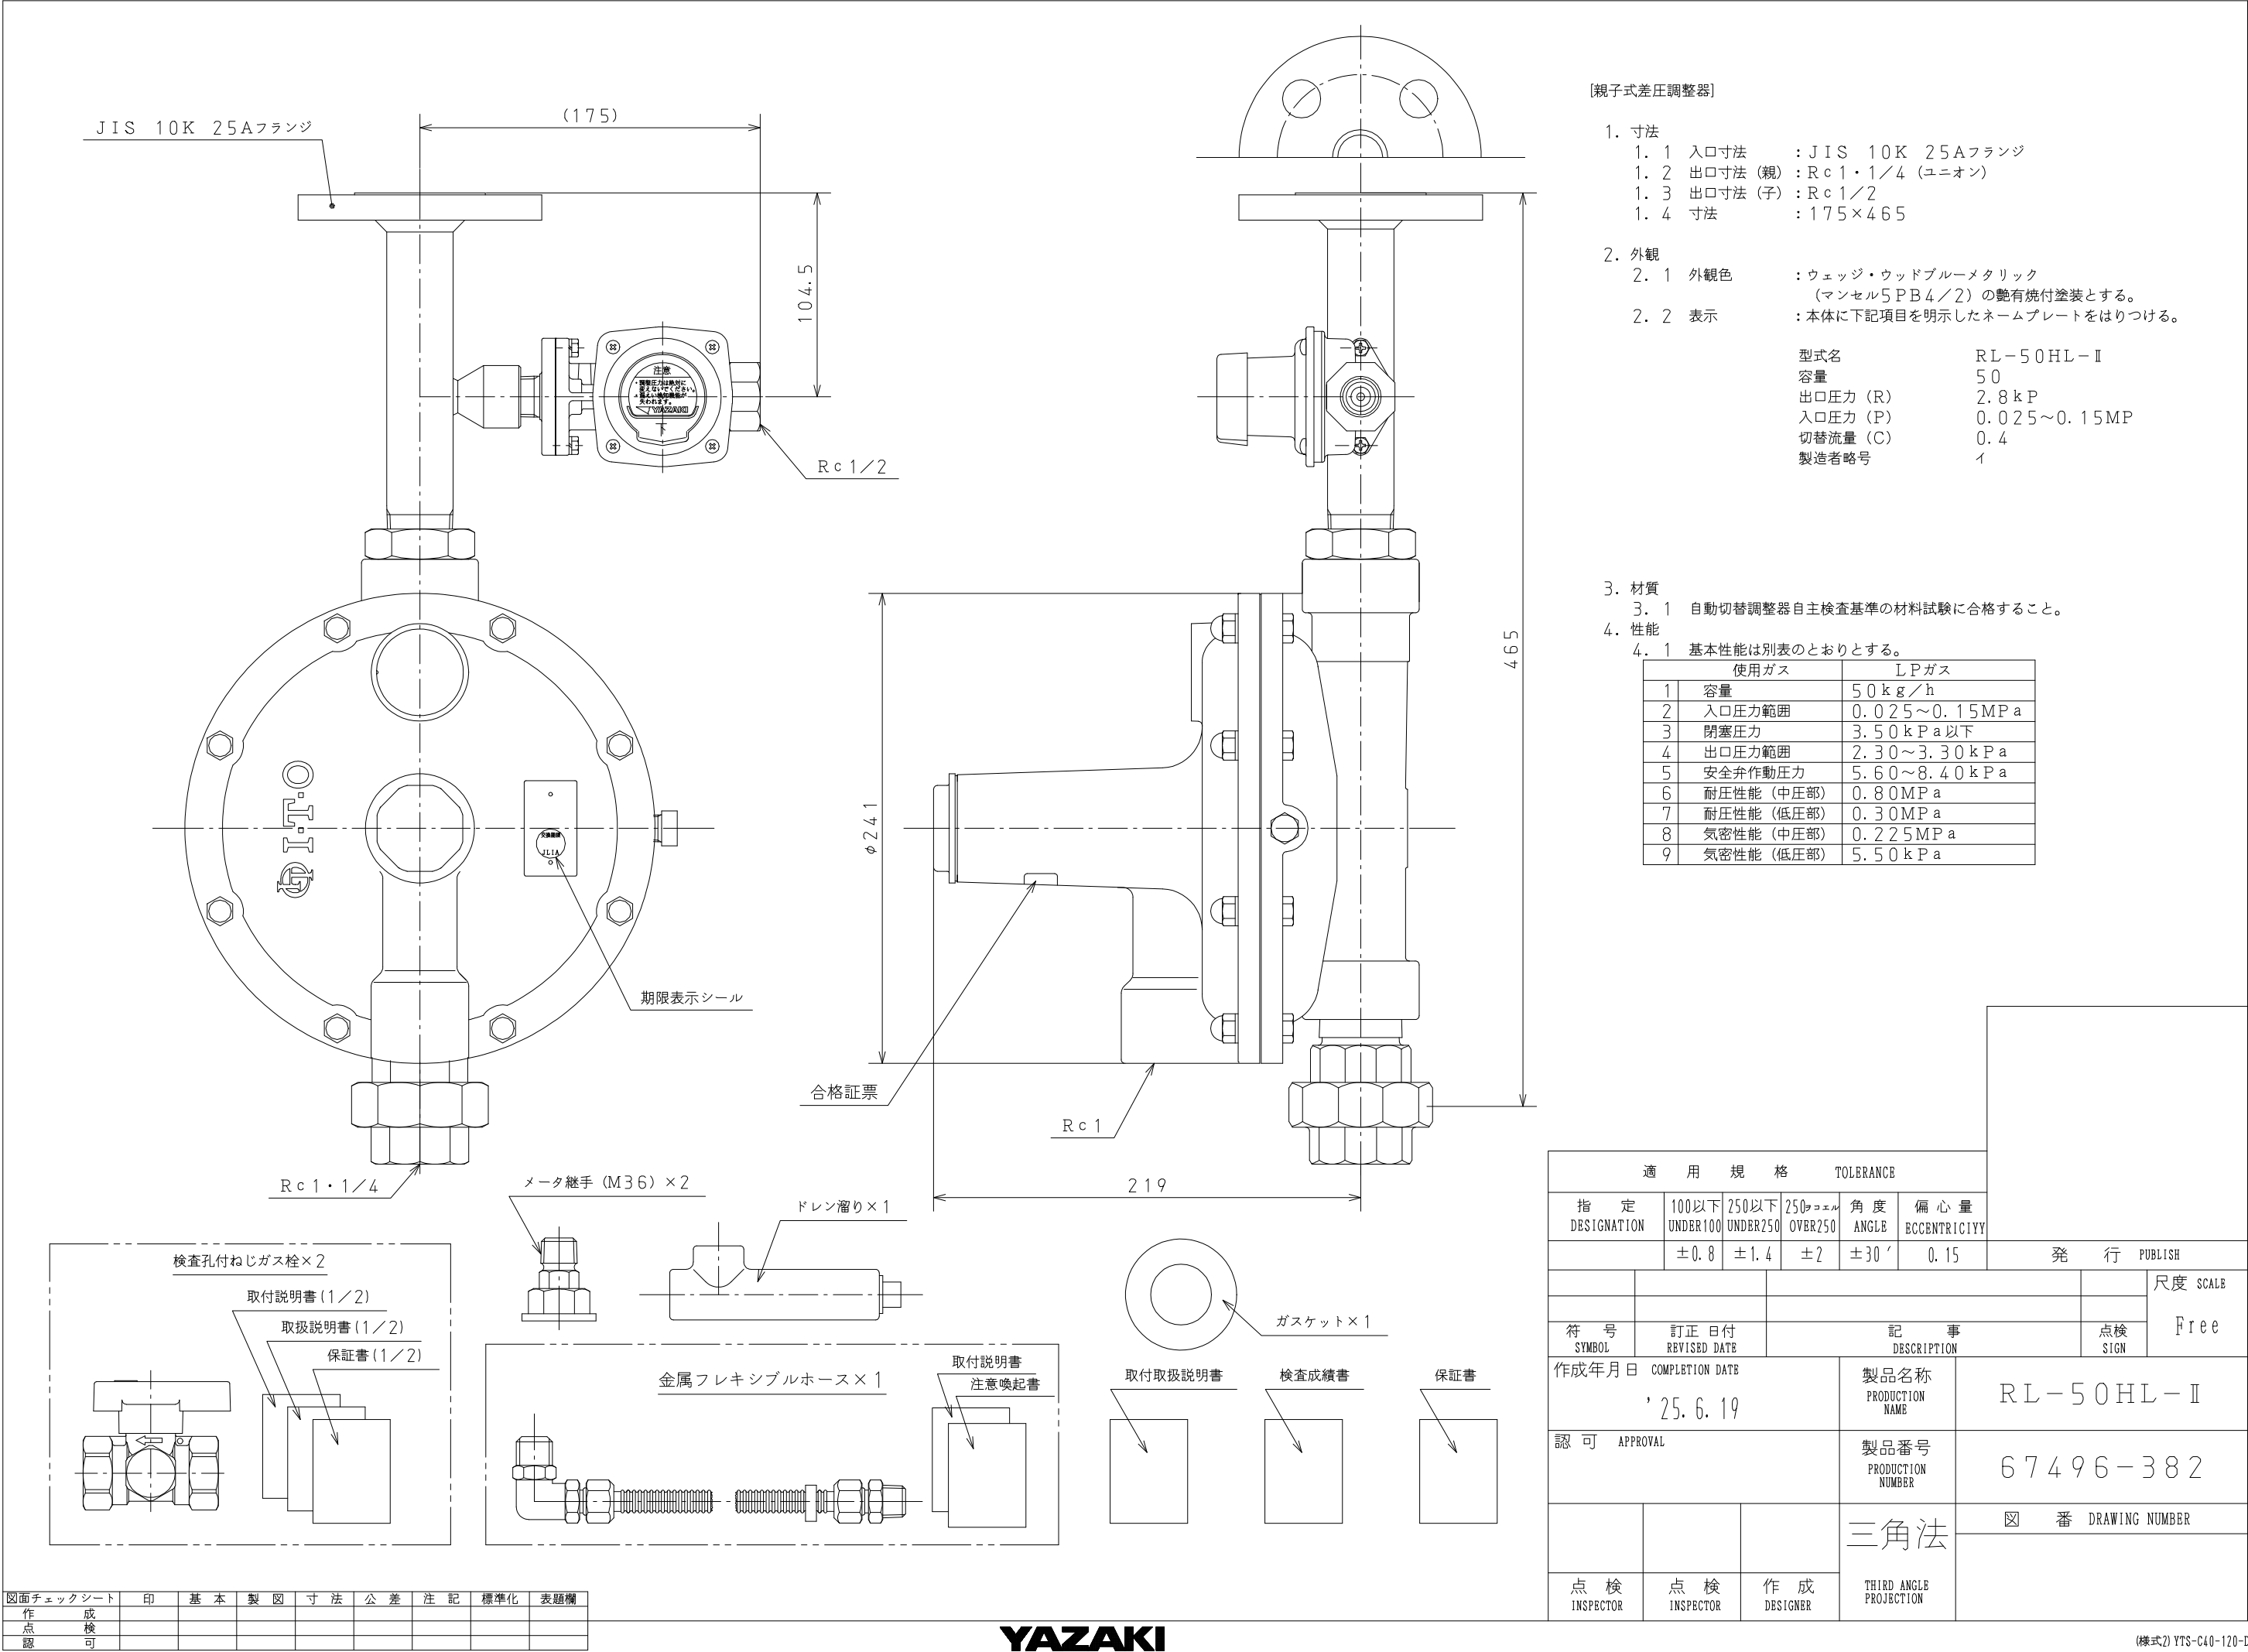




[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口寸法 : JIS 10K 25Aフランジ
1. 2 出口寸法 (親) : Rc 1・1/4 (ユニオン)
1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
1. 4 寸法 : 175×465
2. 外観
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2)の艶有焼付塗装とする。
2. 2 表示 : 本体に下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

型式名 RL-50HL-II
容量 50
出口圧力 (R) 2.8 kPa
入口圧力 (P) 0.025~0.15 MPa
切替流量 (C) 0.4
製造者略号 イ

3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPガス
1	容量	50 kg/h
2	入口圧力範囲	0.025~0.15 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.30~3.30 kPa
5	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
6	耐圧性能 (中圧部)	0.80 MPa
7	耐圧性能 (低圧部)	0.30 MPa
8	気密性能 (中圧部)	0.225 MPa
9	気密性能 (低圧部)	5.50 kPa

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発 行 PUBLISH	
						尺 度 SCALE	
						Free	
符 号 SYMBOL	訂 正 日 付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION				点 検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE		製品名称 PRODUCTION NAME		RL-50HL-II			
'25.6.19		製品番号 PRODUCTION NUMBER		67496-382			
認 可 APPROVAL		三角法		図 番 DRAWING NUMBER			
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER	THIRD ANGLE PROJECTION				

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								

YAZAKI