

NEW

2025年10月販売開始
温水焚吸収冷凍機




温水焚アロエース WFC-Mシリーズ


大きく
進化した
性能!

大型機・**熱媒大温度差**
仕様をラインナップ!


定格冷凍能力

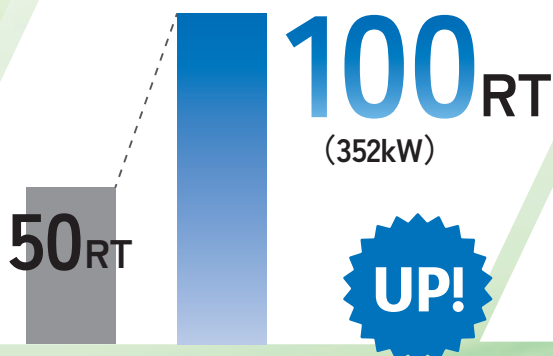

熱媒温度差

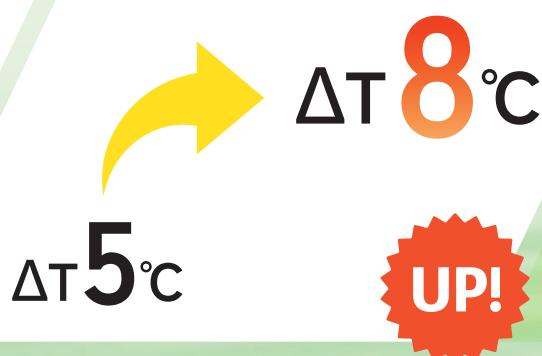

温水焚アロエースの仕組み・用途

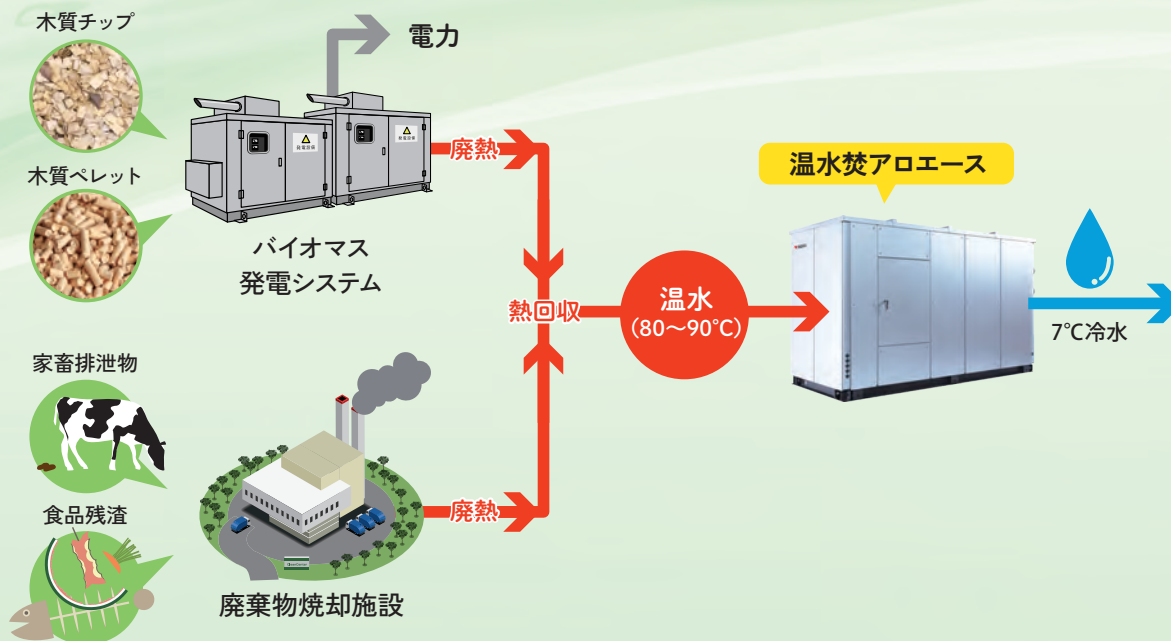

冷水にすれば
用途はいろいろ!



仕様・外形

項目	定格仕様値
形式	WFC-M100
冷凍能力 (kW)	352
冷水出口温度 (°C) 注1	8
冷水流量 (L/min) 注2	916
冷却水入口温度 (°C)	31
冷却水流量 (L/min) 注3	2448
熱媒入口温度 (°C) 注4	90
熱媒流量 (L/min) 注5	889


注1：冷水出口温度の設定範囲は6～18℃です。

注2：冷水流量の範囲は定格流量の80～120%です。

注3：冷却水流量の範囲は42～100%です。

注4：熱媒入口温度の使用範囲は70～95℃です。

注5：熱媒流量の範囲は25～100%です。

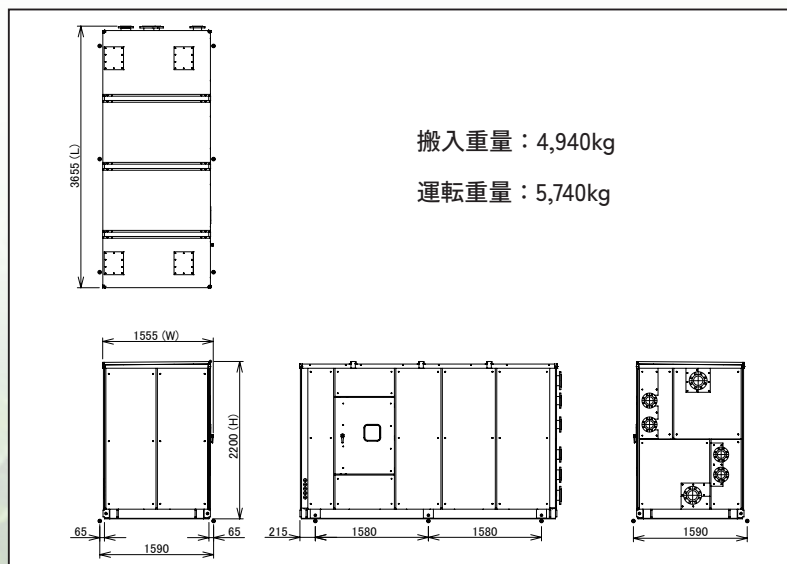

廃熱利用型農業ハウス

廃熱でイチゴを育てる農業システムのご提案




工場から出る排ガス、
蒸気ドレン、
ごみ焼却施設、発電廃熱
etc.

200kWの廃熱を得られる場合



暖房用温熱：最大 200kW
冷房用冷熱：最大 140kW



空調可能面積
360m²



いちご収穫量
4,800kg/年

廃熱利用 農業 実証中

閉鎖型農業システム実証ハウス



太陽光発電システム

温水焚アロエース

蓄熱槽



種まき



苗定植



開花



収穫



テクノ矢崎株式会社

本社

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川ビル3F ☎03(5783)1401

ソリューション部 / カーボンニュートラル推進部

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川ビル1F ☎03(5783)1436

Webでのお問い合わせ

<https://www.t-yzk.jp/contact/>

ホームページアドレス <https://www.yazaki-group.com/>